

FORMULARZ ZAMÓWIENIA SYSTEMÓW HYDROMASAŻU DLA INSTALATORÓW I PARTNERÓW HANDLOWYCH

DANE KLIENTA

Zamawiający (firma):

6-cyfrowy nr klienta KALDEWEI:

Osoba kontaktowa:

Dane kontaktowe (tel., e-mail):

Dane zamówienia:

WANNA

Nazwa modelu:

Nr modelu:

Kolor:

- Częściowe wykończenie przeciwpoślizgowe* (tylko dla systemów hydromasażu BODY i FULL BODY)
- Pełne wykończenie przeciwpoślizgowe* (tylko dla systemów hydromasażu BODY i FULL BODY)
- Powierzchnia uszlachetniona*
- Otwór specjalny* (proszę dołączyć szkic montażowy lub wymiarowy z zaznaczonymi średnicami otworów/rozet i podbudową)

UCHWYTY DO WANNY (w przypadku AQUAMASSAGE BODY dostępny tylko jako otwór specjalny)

Otwór na uchwyty do wanny (uchwyty należy zamówić oddzielnie): Nie Tak

SYSTEM HYDROMASAŻU HYDROMASAŻU

(Rysunki techniczne patrz strona tylna)

COMBIMASSAGE BODY & SOUL

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Różnice względem wersji standardowej:

- Wykonanie lewe (rewizja przewidziana od strony prawej)

Różnice względem wersji standardowej:

- Zewnętrzny panel sterujący bez otworu w rancie wanny (poza rantem wanny)
- Zewnętrzny panel sterujący z otworem w rancie wanny (np. w płycie marmurowej)

Różnice względem wersji standardowej (dotyczy tylko modeli CONODUO, Meisterstück oraz wanien wolno stojących):

- Zestaw odpływowy z gwintem 1½" do innej wysokości syfonu (np. w przypadku Makau, Hongkongu i Singapuru)

KOLOR WIDOCZNYCH CZĘŚCI SYSTEMU HYDROMASAŻU (panel sterujący ze szkła bezbarwnego z wyjątkiem AQUAMASSAGE BODY)

- Biały (wersja standardowa) Chrom*

ZESTAW ODPŁYWOWO-PRZELEWOWY

- Standardowy zestaw odpływowo-przelewowy Zestaw odpływowo-przelewowy i kaskada*
- Zestaw odpływowo-przelewowy ze zintegrowaną funkcją napełniania*

AKCESORIA Dalsze akcesoria* zostały podane w cenniku.


ZASILANIE SYSTEMU HYDROMASAŻU

Standardowo wszystkie systemy hydromasażu są zasilane napięciem sieciowym 50 Hz. Jeśli w szczególnych wypadkach, np. na liniowcach pasażerskich, wymagane jest napięcie zasilania 60 Hz, jest to możliwe na zapytanie.

- 50 Hz (wersja standardowa) 60 Hz nieznanne

POZOSTAŁE UWAGI

WYKONANIE PRAWIE

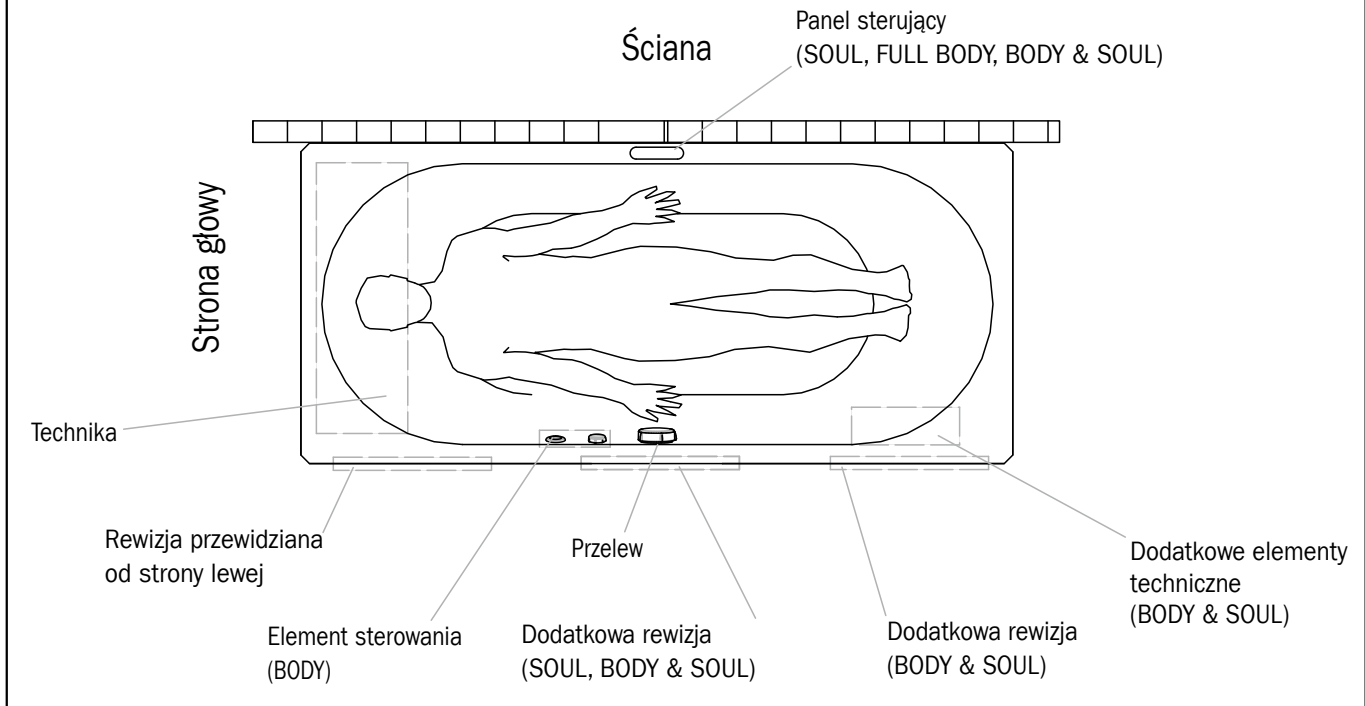

WYKONANIE LEWE

